

GUINAZ

VIDEOPORTEROS
VIDEO DOOR ENTRY SYSTEMS

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

REF. F1320

POWER SUPPLY

REF. F1320

GUÍA DE INSTALACIÓN **INSTALLATION GUIDE**


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. ELECTRICAL CHARACTERISTICS.

- **Entrada: 90-264V~ 0,6A 47-63Hz**
- **Salida: 11 - 5F 17V ≡ 3,2A
14 - 5F 12V ≡ 0,3A**
- Este dispositivo dispone de fusible interno rearmable. Después de un cortocircuito, desconecte la alimentación durante 1 minuto.
- **Input: 90-264V~ 0,6A 47-63Hz**
- **Output: 11 - 5F 17V ≡ 3,2A
14 - 5F 12V ≡ 0,3A**
- *This device has an internal fuse that can be reset. After a short circuit, disconnect the power supply from the mains for one minute.*

NORMAS DE USO. INSTRUCTIONS FOR USE.


- Esta fuente de alimentación es para uso exclusivo dentro de instalaciones de porteros o videoporteros GUINAZ. Su instalación se debe de realizar tal y como se especifica en esta guía y aplicando la reglamentación vigente.
- Este dispositivo tiene zonas en su interior con tensiones peligrosas. La manipulación interna de este producto sólo puede realizarse por personal especializado, y siempre con el equipo desconectado de la alimentación.
- Este dispositivo está diseñado para ser instalado en interiores; no se ha de exponer a gotas o proyecciones de agua.
- Mantenga siempre despejadas las ranuras de ventilación del dispositivo; en ningún caso pueden quedar obstruidas o tapadas.
- La instalación debe contar con un dispositivo de seccionamiento con una separación mínima entre contactos de 3mm, con una tensión mínima de funcionamiento de 240V y una corriente nominal entre 2A y 10A. Dicho dispositivo debe instalarse cerca del equipo y en un lugar de fácil acceso.
- *This power supply is for exclusive use in GUINAZ entryphone and video entryphone installations. Its installation will be carried out as specified in this guide while applying the regulations in force.*
- *This device has areas inside it with dangerous voltages. Internal handling will only be performed by specialised personnel and always with the equipment disconnected from the mains.*
- *This device is designed to be installed inside buildings, it will not be exposed to raindrops or water splashes.*
- *Always keep the ventilation slits of this device clear; under no circumstance will they be obstructed or covered.*
- *The installation should have a device being severed with a minimum separation between contacts 3mm, with a minimum operating voltage of 240V and rated current between 2A and 10A. This device should be installed close to the team and in an easily accessible place.*

ESQUEMA CONEXIONES. CONNECTION DIAGRAM.

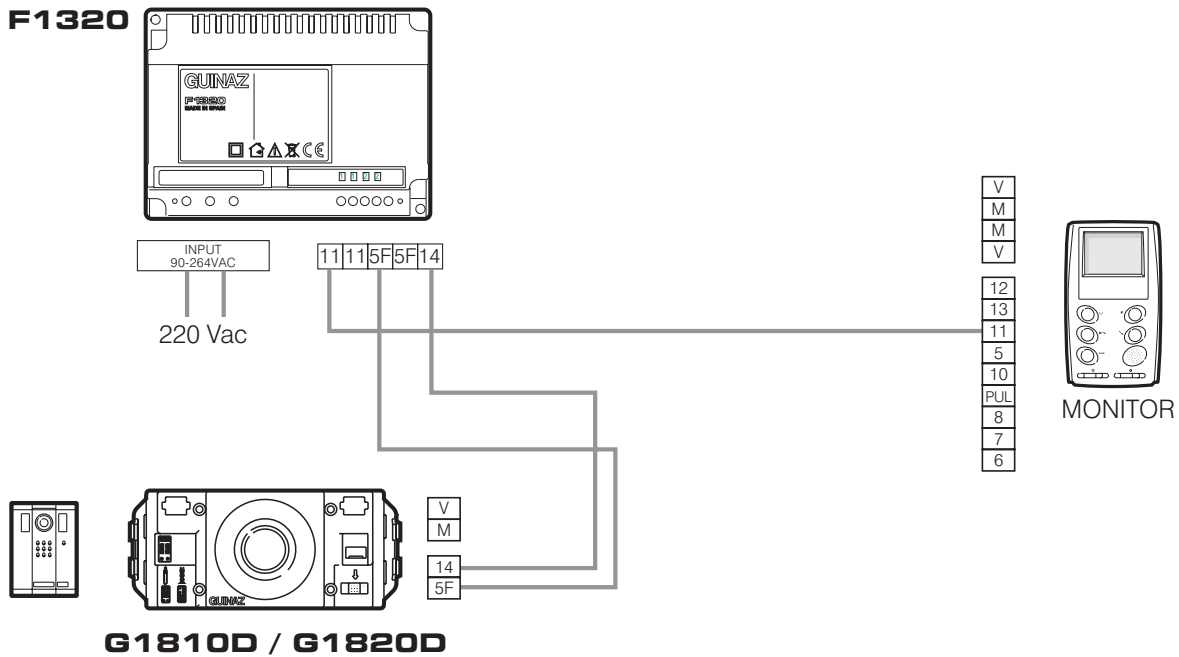


**INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
INSTALLATION OF THE POWER SUPPLY.**

- 1** La fuente de alimentación puede instalarse sobre carril DIN o mediante tirafondos a la pared, pero siempre en interiores.
The power supply can be installed on a DIN slide or by means of sleeper-screws into the wall, always internally.

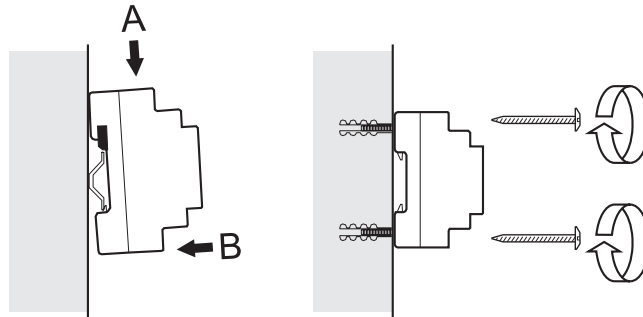

- 2** Se han de realizar las conexiones y proteger la entrada de 220Vac. Colocar protector utilizando los dos tornillos colocados en la fuente.
Perform connections and protect the entry of 220 Vac. Assemble the protection piece using the two screws of the power supply.

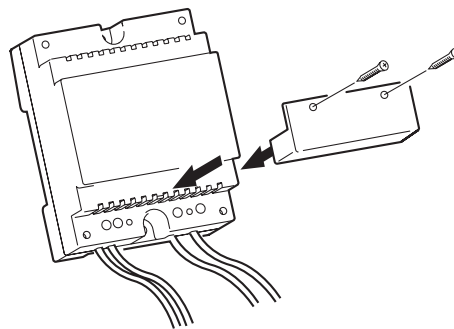

GUINAZ

Guinaz SL P El Escopar P2 31350 Peralta Navarra SPAIN

T+34 948 713 182 F+34 948 750 659 comercial@guinaz.com

www.guinaz.com

G503149 - R00

